




## YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

### ISI SU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


#### 2022 YILI FAALİYET RAPORU

#### ISI SU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI FAALİYETLERİ

Üniversitemizde 2022 yılında kullanılan su miktarı 655.027 m<sup>3</sup> olup bunun 12.938 m<sup>3</sup> ASKİ'den alınmıştır. 2022 yılı su maliyetimiz 10.284.813,97 TL/yıl civarındadır. Eymir gölü pompa istasyonunda Elektrik harcaması 2.010.179,24 kW/yıl (6.692.249,70 TL/yıl) olmuştur. Eymir gölü pompa istasyonundan kullanılan suyun birim maliyeti  $10.293.196,55/642.089 = 16,03$  TL/ m<sup>3</sup> olmuştur. Bu yıl içerisinde su tesisatı, Isı tesisatı ve otomatik ısı sistemlerinde bakım ve onarım için 4.114.360,60 TL tutarında malzeme kullanılmıştır. 2022 yılında Isı Santralinde 9.084.669 m<sup>3</sup>, lokal kazanlarda ise 1.912.928m<sup>3</sup> olmak üzere toplamda 10.997.597 m<sup>3</sup> doğalgaz tüketilmiştir. Tüketilmiş olan doğal gaz için yapılan harcama 210.616.911,21TL'dir. 2022 yılında ısıtılmış olan toplam kapalı alan 608.773m<sup>2</sup>(Merkezi sistem ile ısıtılan kapalı alan lokal kazanlar ile ısıtılan binalar dahil) olarak belirlenmiştir.

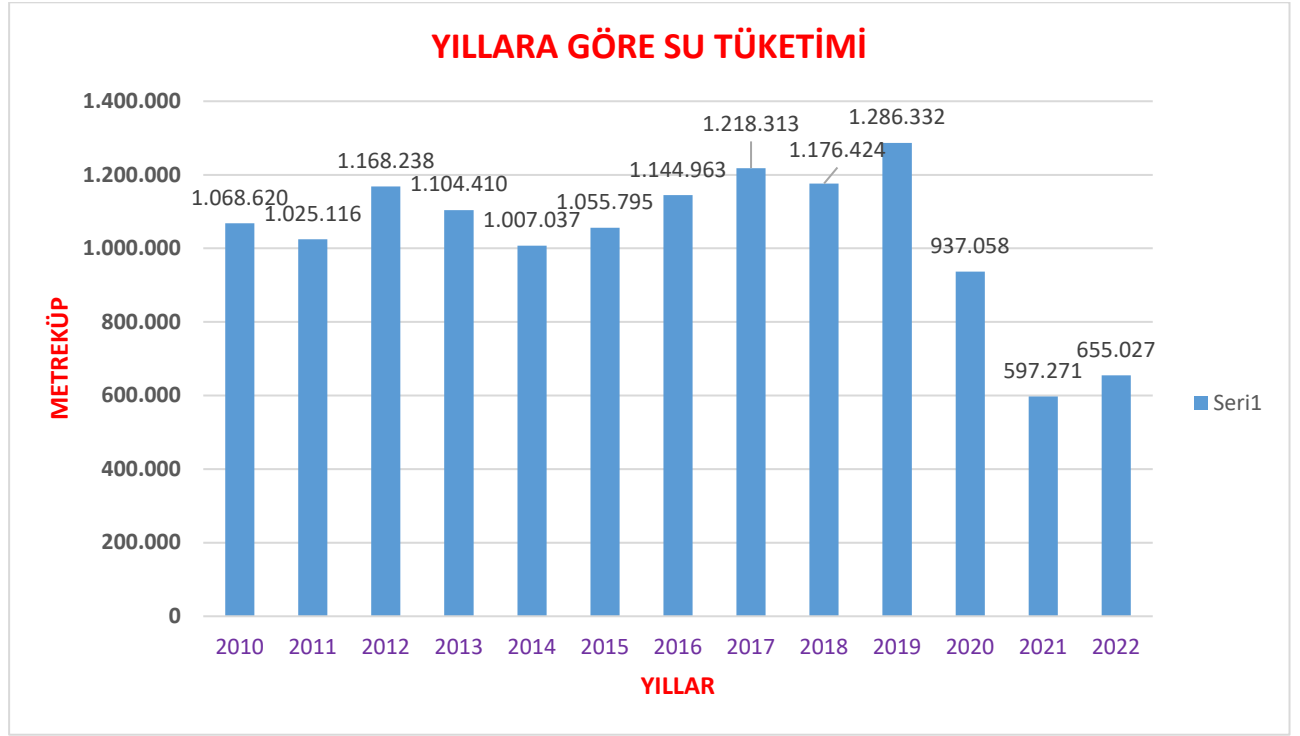

## ISI SANTRALI YILLARA GÖRE DOĞALGAZ TÜKETİMİ

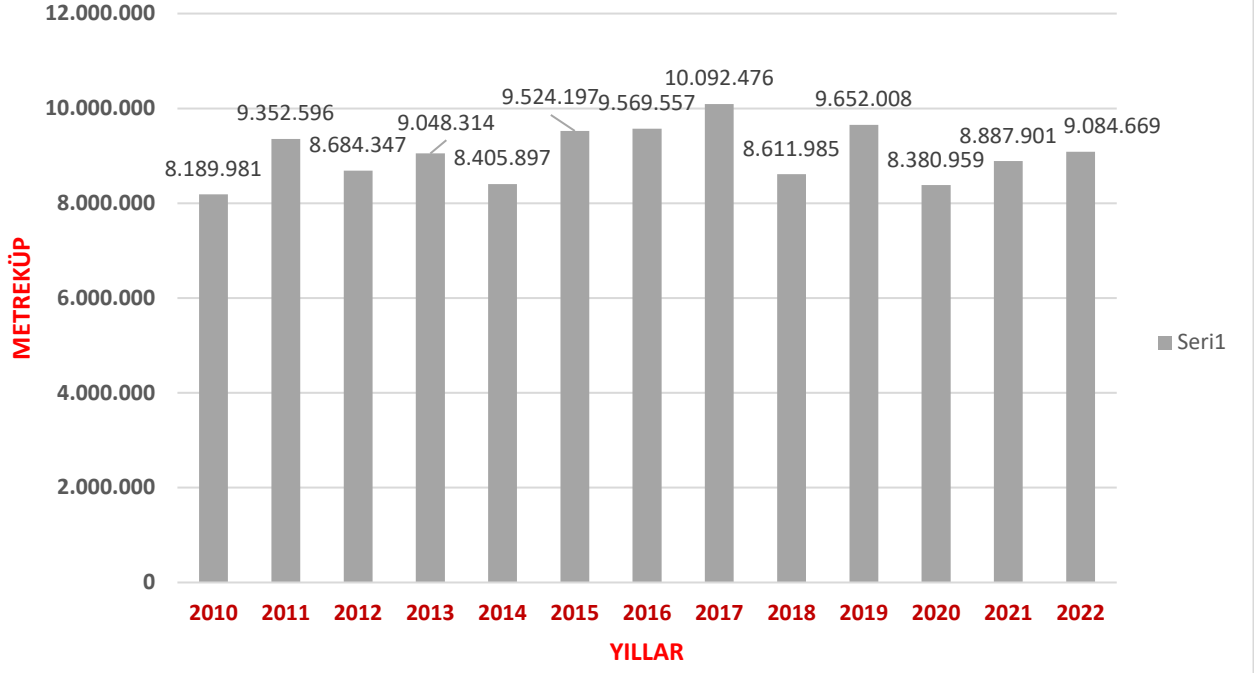

NOT: Doğalgaz tüketim tablosuna lokal kazanı olan binalar dahil değildir. Isı santraline ait tüketimlerdir.

2011 Yılında merkezi sistem ile ısıtılan kapalı alan 403.422 m<sup>2</sup> iken 2022 Yılında 469.911m<sup>2</sup> olmuştur.